


Zuleitung von Steuerverteiler
Heizbandeinspeisung mit
Anschlusskasten ZBAKD170

T/X/Y Abzweig mit
Stromanschluss
Anschlusskasten ZBAKD170

Heizbandverbindung
ohne Stromanschluss
Anschlusskasten ZBAK170

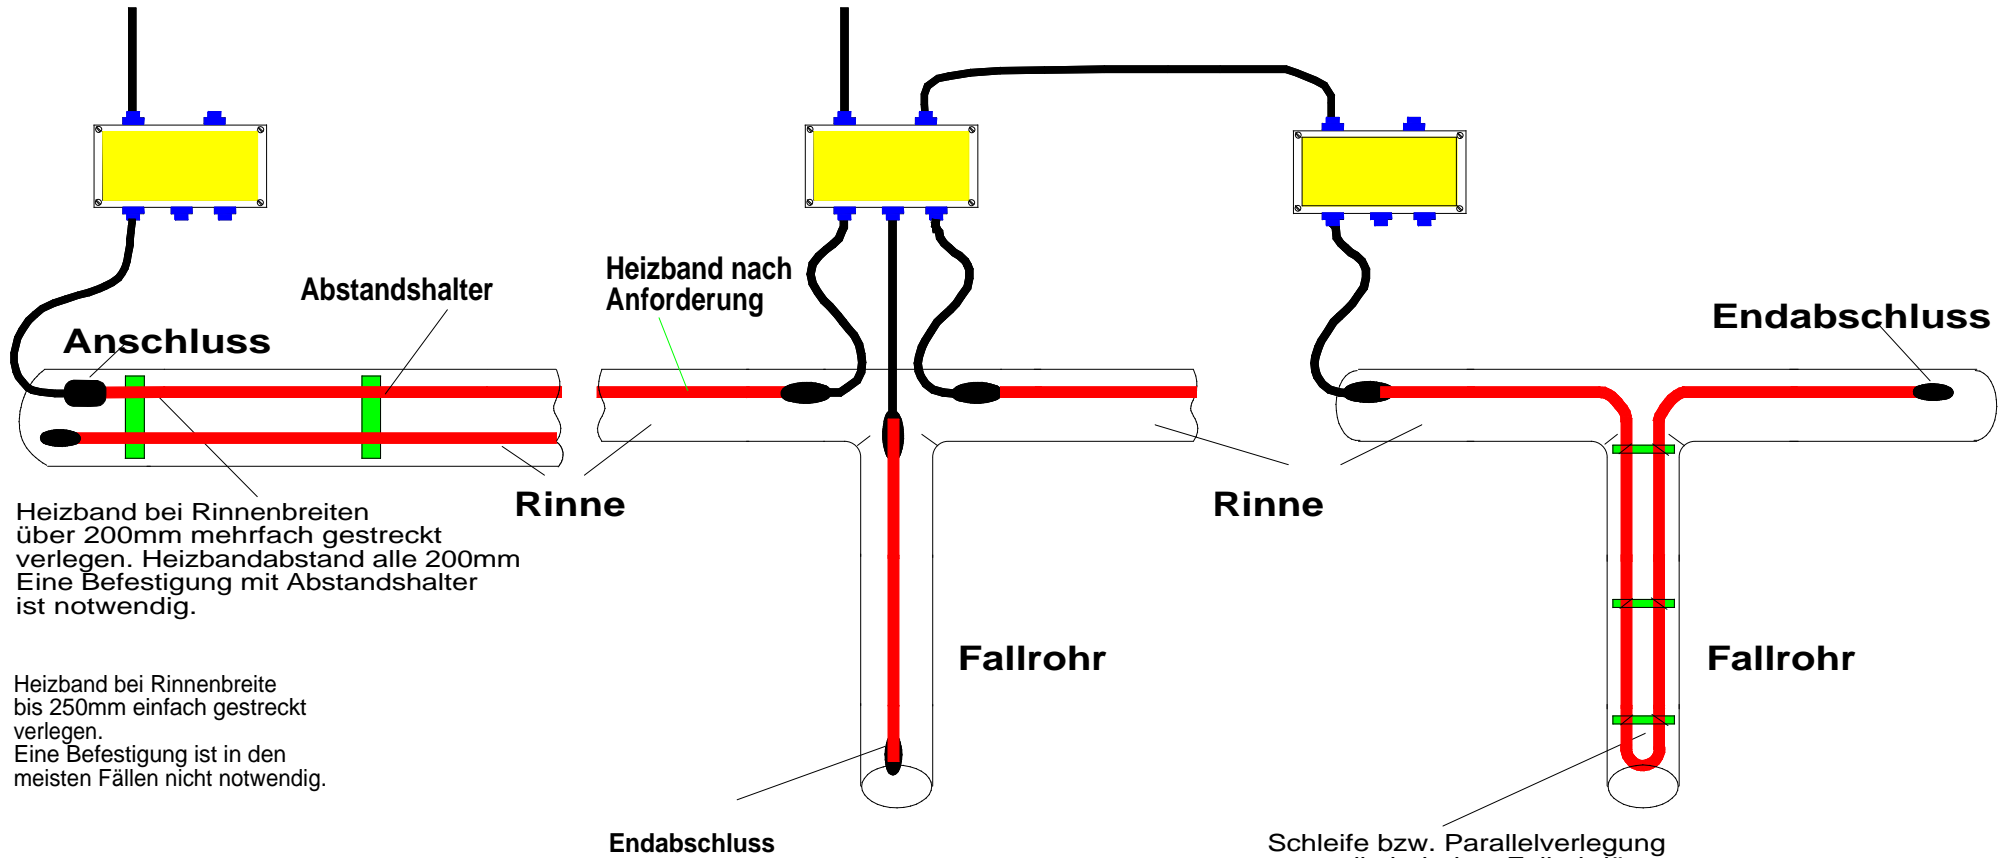

Heizband bei Rinnenbreiten über 200mm mehrfach gestreckt verlegen. Heizbandabstand alle 200mm Eine Befestigung mit Abstandshalter ist notwendig.

Heizband bei Rinnenbreite bis 250mm einfach gestreckt verlegen. Eine Befestigung ist in den meisten Fällen nicht notwendig.

Schleife bzw. Parallelverlegung wenn die beheizte Fallrohrlänge nicht mehr als 5m beträgt oder Fallrohrdurchmesser >200mm!

Datum	4.05.2003
gezeichnet	H. Renie
geändert	27.03.2008
Maße in	-
Zeichnungsnummer	AB29304W

**Rinnenheizung
Prinzip Verlegungsmöglichkeiten
und Anschluss durch T/X/Y Verteiler**

**Heizelementanschluss
Verbindung mit Anschlusskasten**

DYNATHERM
Systemtechnik GmbH
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon: 06105-2739-0
Telefax: 06105/273929

